


**Einsatz-Parameter :**

- füllbares Volumen ca. 0,75 l ,
- bei Ionenharz je nach Ausdehnungszahl(%) befüllen, ca. 0,6 ...0,68 l ,
- Betthöhe bei voller Befüllung ca. 202

Verwendungsbereich		Zul Abw.		Oberfl.		Maßstab		Gewicht		
						Material/Farbe				
						Rohteil				
				Datum	Name	<b>Ionentauscherpatrone Kalk IKK/Regenerier ; Produktzchnng. Internet</b>				
				Bearb.	18.6.10					Hanf
				Gep.						
				Norm						
						<b>245IKK-SZ11</b>			Blatt	
Lfd.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:		Ersatz durch:		

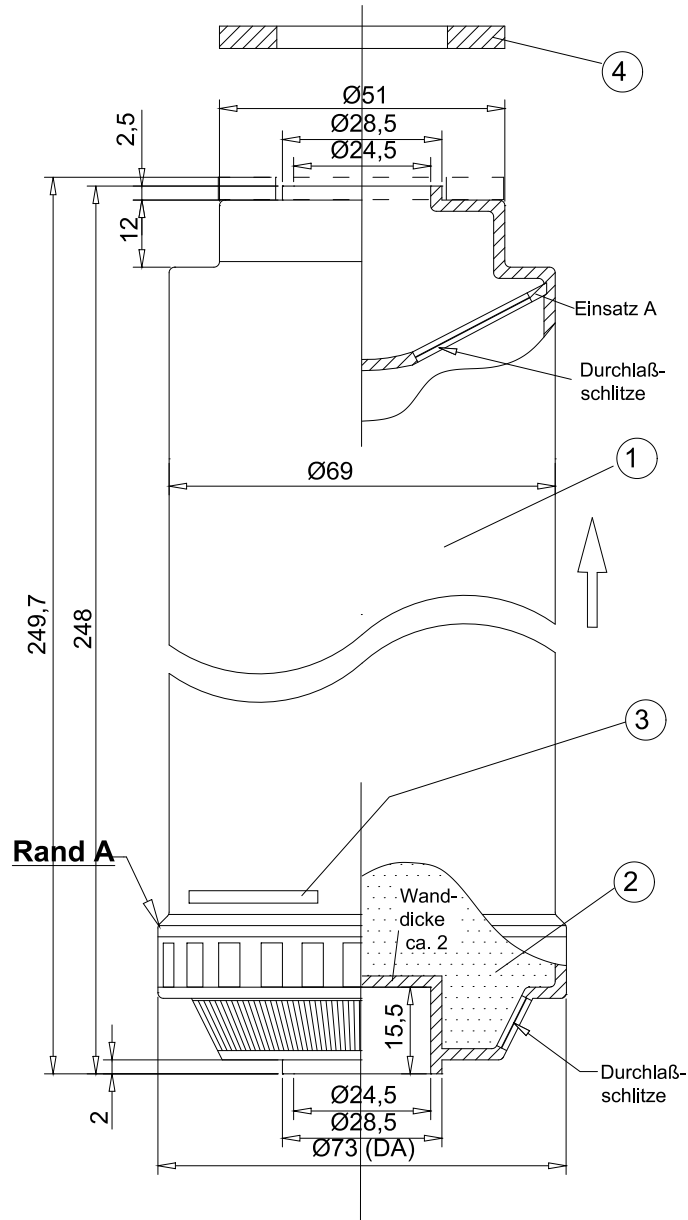

**Einsatz-Parameter :**

- füllbares Volumen ca. 0,75 l ,
- bei Ionharz je nach Ausdehnungszahl(%) befüllen, ca. 0,6 ...0,68 l ,
- Betthöhe bei voller Befüllung ca. 202

Verwendungsbereich		Zul Abw.		Oberfl.		Maßstab		Gewicht		
						Material/Farbe				
						Rohteil				
				Datum	Name	<b>Ionentauscherpatrone Kalk IKK/Regenerier ; Produktzchnng. Internet</b>				
				Bearb.	18.6.10					Hanf
				Gepr.						
				Norm						
				 <b>CARBONIT</b>		<b>245IKK-SZ11</b>			Blatt	
Lfd.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Ersatz für:		Ersatz durch:		