Anschlußvarianten:

V1 - Abzweig von der Leitung an Wasserhahn
+ Eingang über T-Stück u. kurzen Schlauch
+ Ausgang 3/8" Überwurfmutter direkt an vorhandenen oder separat zu bestellenden (Carbonit-)Wasserhahnsatz 1...6

V2 - von der Leitung in die Leitung zurück
+ ohne T-Stück und kurzen Schlauch
+ langer Schlauch direkt an Eckventil
+ Ausgangsschlauch direkt über 3/8" Übermutter oder mittels Winkelstück an Rohr Ø10 anschließen

Kaltwasser (bei V1)

Quetschverschraubung 10mm oder 3/8"a

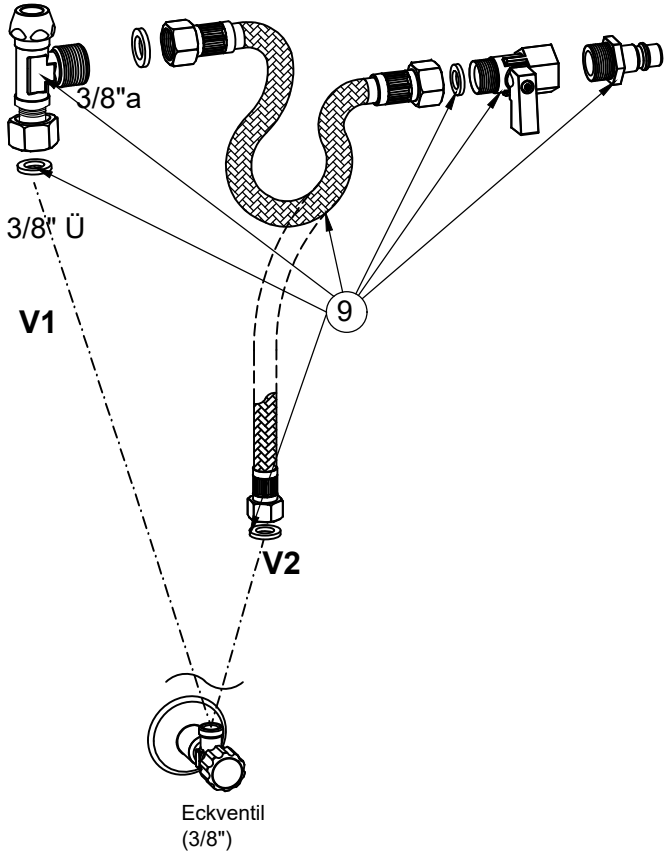

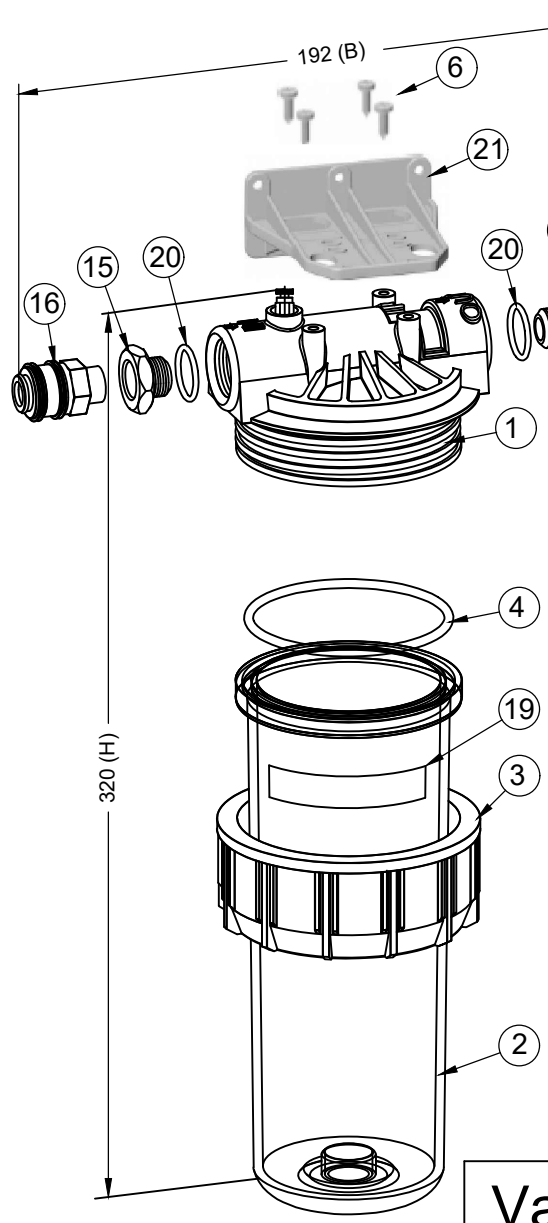

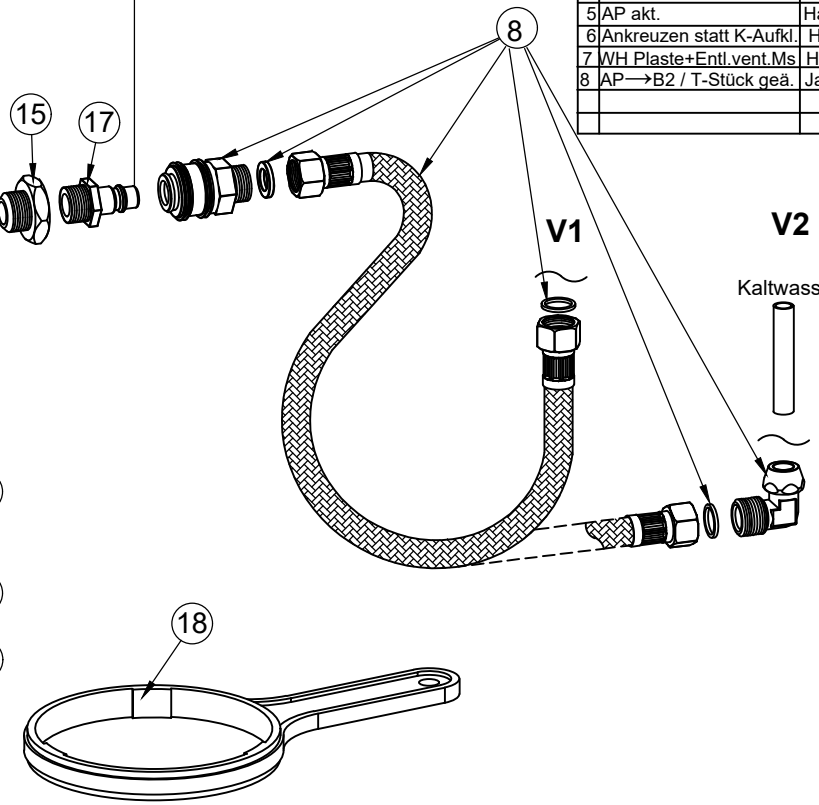

1	erstellt	Ha,29.9.05
2	Schlauch-BG mit Winkelst. 577036	Ha,13.9.06
3	AP	Ha,4.10.06
4	BG Dicht.satz raus	Ha, 7.6.10
5	AP akt.	Ha, 9.7.10
6	Ankreuzen statt K-Aufkl.	Ha.7.8.12
7	WH Plaste+Entl.vent.Ms	Ha,12.5.16
8	AP⟶B2 / T-Stück geä.	Ja. 19.6.18

- T (120) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Deckels (1)
- B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät
- alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet

AP siehe B2

Vario-HP Basic; ohne Patrone

120VHP-BS13-B1

CARBONIT